

DUR.0003 26.2025

Łukasz Drob
Radny Miasta Tychy

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Obsługi Rady Miasta

Wpł. 2025 -05- 22

Wpł. 26.19.2025

L.dz. Podpis



Tychy 21.05.2025 r.

Pan Maciej Gramatyka
Prezydent Miasta Tychy
za pośrednictwem
Pana Wojciecha Czarnoty
Przewodniczącego Rady Miasta Tychy


INTERPELACJA

Dotyczy: Wykonania analizy akustycznej wzdłuż ul. Turyńskiej pomiędzy węzłem przy ul. Mysłowickiej a ul. Samochodową

W związku z odpowiedzią na interpelację (DUR.0003.12.2025 cz.II) oraz późniejszym przekazaniem analizy akustycznej, która została sporządzona zaledwie dla niewielkiego odcinka ul. Turyńskiej pomiędzy węzłem przy ul. Mysłowickiej do ul. Samochodowej w Tychach:



Proszę o udzielenie informacji dlaczego mimo zlecenia wykonania pomiarów przekroczenia hałasu między węzłem przy ul. Mysłowickiej a skrzyżowaniem na ul. Samochodowej w Tychach wykonane zostały tylko dwa pomiary, które zgodnie z metodyką wykonywania analizy przekroczeń nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji akustycznej na ww. odcinku drogi. Punkty pomiarowe powinny być zlokalizowane również min. w okolicy domów na ul. Dworskiej 10A, 21 czy nawet na ul. Łącznej:

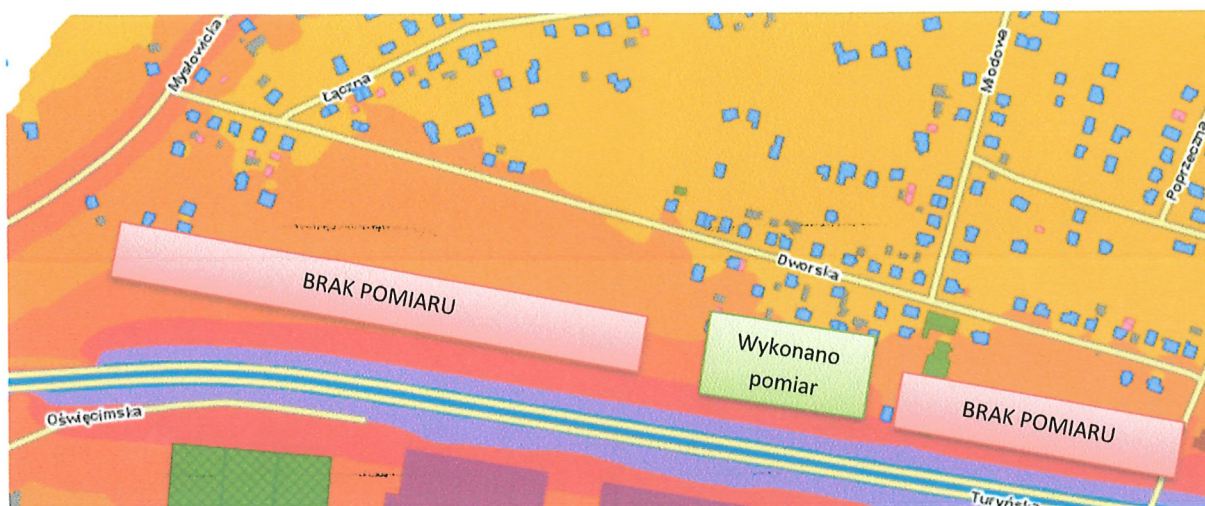

Wykonanie prawidłowego pomiaru dla całego odcinka drogi jest bardzo ważne ze względu na hałas na który uskarżają się na nie tylko mieszkańcy ul. Dworskiej, ale również ul. Łącznej, ul. Samochodowej oraz ul. Mysłowickiej. Pragnę również zaznaczyć, że mimo tego, że obecnie punkty pomiarowe zostały zlokalizowane w obszarze, w którym w znaczącej części osłonięte były drzewami, wykazano w raporcie przekroczenia wymagające zastosowanie ekranu akustycznego.

W związku przytoczonymi argumentami można założyć, że uzasadnione jest wykonanie dalszych pomiarów, w obszarach bardziej narażonych na przekroczenia hałasu, dlatego proszę o informację kiedy zostanie uzupełniona analiza o pozostałe obszary?

Z poważaniem